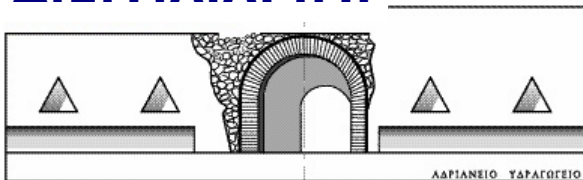


Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης
Αργούς – Μυκηνών

Ταχ. Δ/ση : **Δαναού 3 – 5**
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ
Ταχ. Κώδ. : 212 32
Τηλ.: 27510 23938
Fax: 2751 0 61640
e-mail: proedros@deyaarm.gr

Αργός 18 – 01 – 2024

Αρ. Πρωτ. : 81

Προς :

ΜΜΕ

Κοινοποίηση : Δήμος Αργούς - Μυκηνών
(Γραφείο Δημάρχου)

Θέμα: Ποιότητα Λυμάτων στην Εκροή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αργούς - Ναυπλίου

Σχετ. σημερινά δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου

Αναφορικά με σημερινά δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου σχετικά με την ποιότητα εκροής της Ε.Ε.Λ. Αργούς - Ναυπλίου, αναφέρουμε τα εξής:

Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου α) στο συγκεντρωτικό αρχείο εκροής της Ε.Ε.Λ. Αργούς - Ναυπλίου, στο οποίο αποτυπώνονται μεταξύ άλλων οι παραμετρικές τιμές του βιοχημικά απαιτούμενου Οξυγόνου (BOD₅) από τον Ιούλιο του 2023 έως και σήμερα καθώς και β) στα πιστοποιητικά Ανάλυσης Υγρών αποβλήτων από τις βιομηχανίες Χυμοποίησης που έχουν ληφθεί το τελευταίο τρίμηνο, συμπερασματικά δεν φαίνεται να προκύπτει η θαλάσσια περιβαλλοντική τάχα υποβάθμιση παρόμοια με αυτήν που αποτυπώνεται στις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν σήμερα 18/01/2024 από συγκεκριμένα μέσα ηλεκτρονικής ενημέρωσης.

Σας γνωστοποιούμε επίσης ότι η βάση δεδομένων <http://astikalimata.ypeka.gr/> είναι ενημερωμένη με τα αποτελέσματα ΕΙΣΡΟΗΣ και ΕΚΡΟΗΣ της ΕΕΛ ΑΡΓΟΥΣ μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023.

Τα παραπάνω Συμπεράσματα μας τεκμηριώνονται αφενός από το ότι στο παραπάνω συγκεντρωτικό αρχείο εκροής της Ε.Ε.Λ. Αργούς - Ναυπλίου, καταγράφεται εύρος του βιοχημικά απαιτούμενου Οξυγόνου (BOD₅) από τον Ιούλιο του 2023 έως και σήμερα μεταξύ 6 έως 11 mg/L ενώ η αντίστοιχη τιμή που προβλέπεται στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της Ε.Ε.Λ. Αργούς - Ναυπλίου, ΕΝ/ΔΙΠΑ/99930/6510/17-12-2020 (ΑΔΑ: ΡΟΛΕ4653Π8-ΟΒΟ) είναι BOD₅ 15 mg/L, αφετέρου στα πιστοποιητικά Ανάλυσης Υγρών αποβλήτων από τις Βιομηχανίες Χυμοποίησης, το Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) δεν ξεπερνά τα 1800 mg/L ενώ η αντίστοιχη τιμή που προβλέπεται στην σχετική ΑΕΠΟ είναι 1500 mg/L.

Σημειώνεται δε ότι η τιμή **COD:1800 mg/L** δεν είναι ικανή να διαμορφώσει εκροή λυμάτων στη θάλασσα πέραν των επιτρεπομένων ορίων που αναφέρθηκαν.

Κατόπιν των παραπάνω σας επισυνάπτουμε :

1. το συγκεντρωτικό αρχείο εκροής της Ε.Ε.Λ. Αργούς - Ναυπλίου, από τον Ιούλιο του 2023 έως και σήμερα,
2. τα πιστοποιητικά Ανάλυσης Υγρών αποβλήτων από τις βιομηχανίες Χυμοποίησης που έχουν ληφθεί το τελευταίο τρίμηνο

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση,



Ο-
Γενικός Δ/ντής
της Δ.Ε.Υ.Α. Αργούς – Μυκηνών

Γιάννης Καχριμάνης
διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Συνημμένα :

συγκεντρωτικό αρχείο εκροής της Ε.Ε.Λ. Αργούς - Ναυπλίου
πιστοποιητικά Ανάλυσης από τις βιομηχανίες Χυμοποίησης

Ε/Δ: Αρχείο / Φ. Προέδρου / Φ. Δντή